Реле управления реактивной мощностью

Наличие RS485 MODBUS RTU

VL1,VL2,VL3
VL12,VL23,VL13
IL1,IL2,IL3,Hz
P1,P2,P3,Q1,Q2,Q3,S1,S2,S3
CosΦ1,CosΦ2,CosΦ3
ΣP,ΣQi,ΣQc,ΣQ,ΣS
ΣkWh
ΣkVARh (ind)
ΣkVARh (cap)
ΣkVAh
Ind % and Cap %

MODEL	Наличие RS485 MODBUS RTU	Число шагов	3 фазы, 3 тока измерение	1 фаза, 1 ток измерение	Напряжение (V)	Ток (A)	Cos Φ	Коэффициент мощности (PF)	Активная мощность (W)	Реактивная мощность (VAR)	Кажущаяся мощность (VA)	Σ W	Σ VAR	Σ VA	kWh	kVARh	THD-V % и THD-I %	3 – 31гармоник для тока и напряжения	Измерение температуры и выход кулера	Вход для генератора и Cos Φ2	Для несимметричной нагрузки	Для симметричной нагрузки	Подключение шунтирующего реактора	Подключение 1-фазного конденсатора	Подключение 3-фазного конденсатора	Равное старение	Пароль	RS – 485 MODBUS RTU	Цветной TFT экран (3.2")	LED дисплей	144 x 144 мм
VARkombi-18-PC-TFT	■	18	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■
VARkombi-18-TFT		18	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■		■
VARkombi-12-PC-TFT	■	12	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■
VARkombi-12-TFT		12	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■		■
VARkombi-06-PC-TFT	■	6	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■		■
VARkombi-12 -PC	■	12	■		■	■		■	■	■	■								■		■			■	■			■		■	■
VARKO-312		12	■		■	■		■											■			■			■					■	■
VARKO-308		8	■		■	■		■											■			■			■					■	■
VARKO-112		12		■	■	■		■											■			■			■					■	■
VARKO-108		8		■	■	■		■											■			■			■					■	■
VARKO-106		6		■	■	■		■											■			■			■					■	■

VARkombi-18-PC-TFT

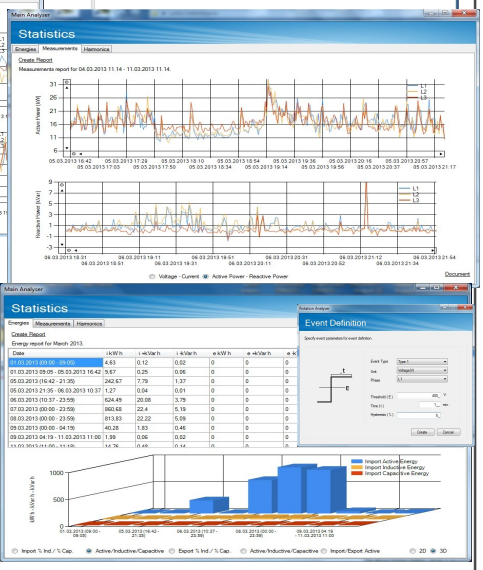

VARkombi-12-PC-TFT

VARkombi-PC

VARko-312

VARko-112

Конвертеры

MODEL	
CON-1	RS 485 to USB Конертер
CON-2	RS 485 to ETHERNET Конвертер
CON-3	USB to IR Конвертер для моделей ASTRO

Con-1

Con-2

Con-3

Шунтирующий реактор

MODEL	
SR-1	на выбор ; 0,25 – 0,50 – 0,75 KVAR

SR-1